



Добавление в граф световой индикации считывателя (STS-408)

1. Зайдите через конфигуратор в контроллер.
2. Перейдите во вкладку «Информация об устройстве» (если конфигуратор новый вкладка будет называться «Состояние входов/выходов»). В окне справа будет находиться 20 окошек для проставления галочек. Галочки 9-11 относятся к реле считывателя 1, галочки 12-14 – к реле считывателя 2, галочки 15-17 – к реле считывателя 3, а галочки 18-20 относятся к реле считывателя 4.
3. Для того чтобы понять, к какому из трех выходов считывателя подключен светодиод, нужно по очереди ставить галочки на реле считывателя. Таким образом можно понять номер реле, к которому подключен светодиод. Проставьте галочки и запомните номер реле.

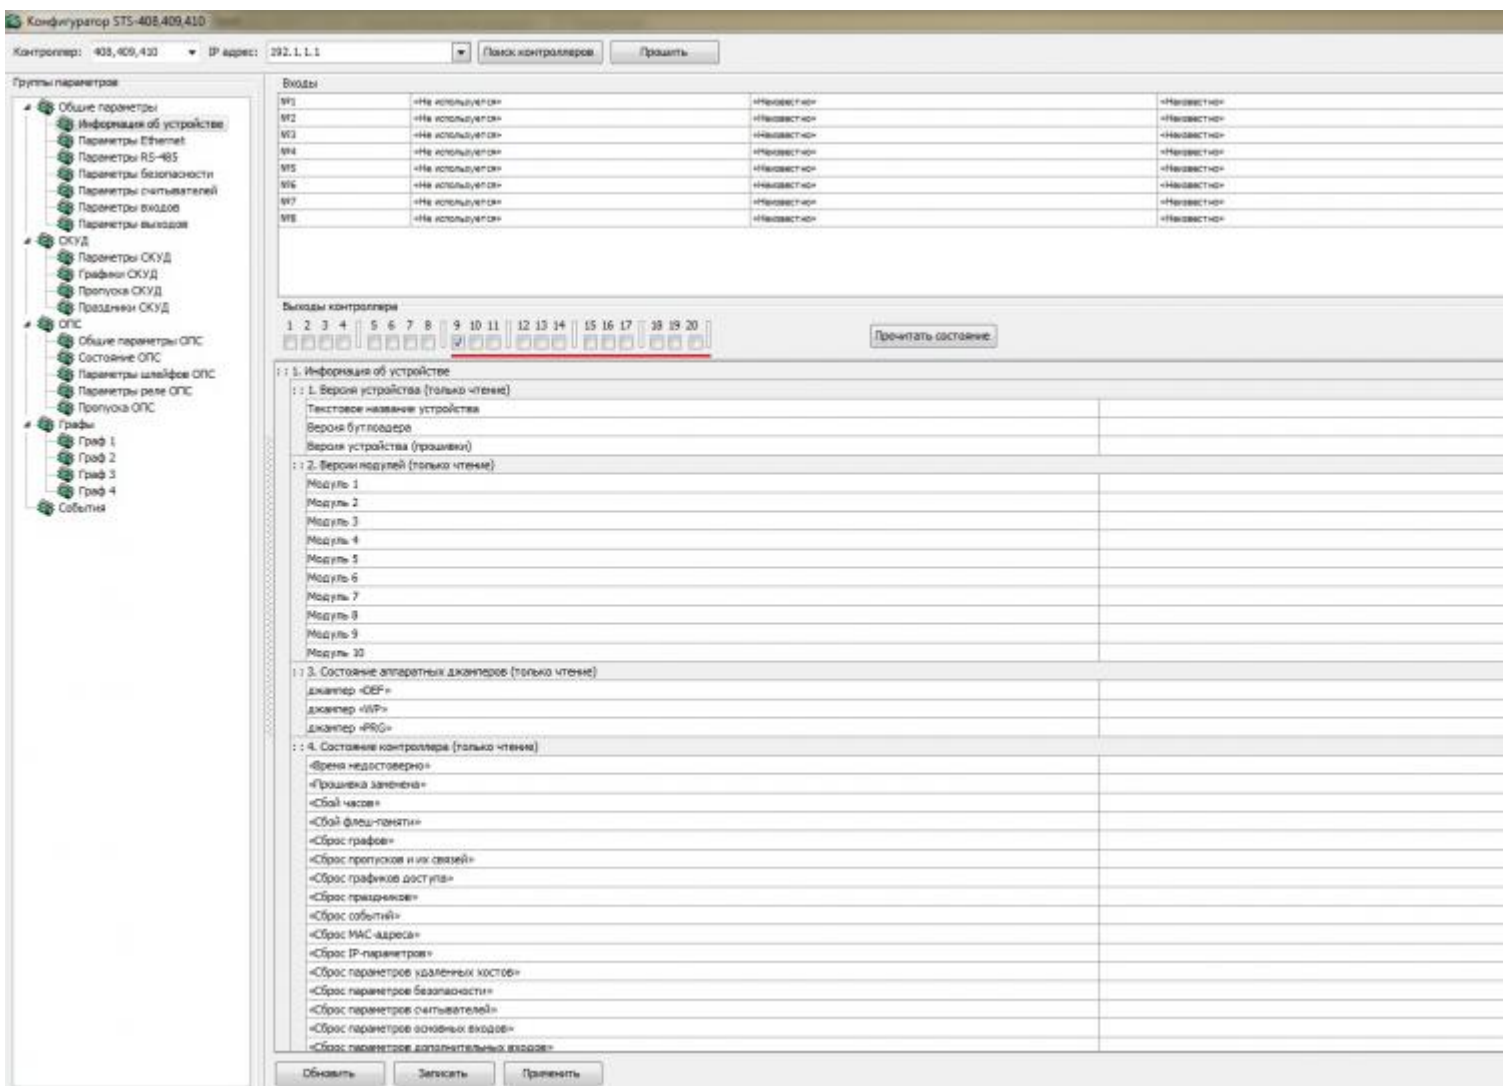

4. Добавьте в граф элементы с такими параметрами, как на рисунке (не забудьте внизу указать номер реле из предыдущего пункта).

The screenshot displays the configuration interface for a control system. On the left, a tree view shows the configuration structure under 'Группы параметров' (Parameter Groups), including sections for 'Общие параметры' (General parameters), 'СКУД' (Access control), 'ОПС' (Fire alarm), and 'Графы' (Logic diagrams). The main workspace shows a logic diagram on a grid. The diagram includes several logic elements: 'Блокировка прохода' (Access lock), 'ТЭД без сброса' (Temperature sensor without reset), 'Открыть на неопредел.' (Open on undefined), 'Подъемник-считыватель' (Lift reader), 'таймер' (timer), 'Сброс' (Reset), 'Разрыв прохода' (Access break), 'таймер' (timer), and 'ТЭД с сбросом' (Temperature sensor with reset). A red line connects the 'Подъемник-считыватель' element to a 'Реле' (Relay) element located at the bottom right. Below the diagram, the 'Параметры элемента Реле' (Relay element parameters) section is visible, with fields for 'Заволуч' (Assigned), 'Номер реле' (Relay number), and 'Отправлять состояние ворот' (Send gate status). At the bottom of the interface are buttons for 'Обновить' (Refresh), 'Загрузить' (Load), and 'Применить' (Apply).

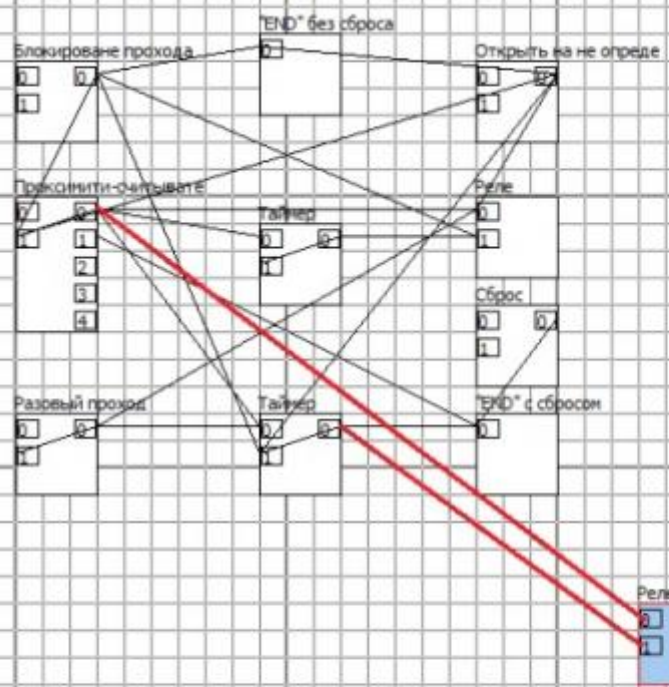

:: Параметры элемента Реле:

- Занято
- Номер реле
- Отправлять состояние ворот